




-  linea elettrica ALTA TENSIONE
-  linea elettrica MT aerea in conduttori nudi
-  linea elettrica MT in cavo interrato
-  linea elettrica MT in cavo aereo
-  fascia di rispetto della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dell'obiettivo di qualità di 3 microT per il campo magnetico (Legge Quadro 36-2001)
-  SRB telefonia mobile
-  confine comunale

NOTA: nel caso delle linee MT in cavo aereo ed interrato, non sono state indicate le relative DPA dei 3uT essendo queste di dimensioni tali da non permetterne una visualizzazione in tavola (la larghezza della fascia laterale per tale tipo di linee vale 1m)

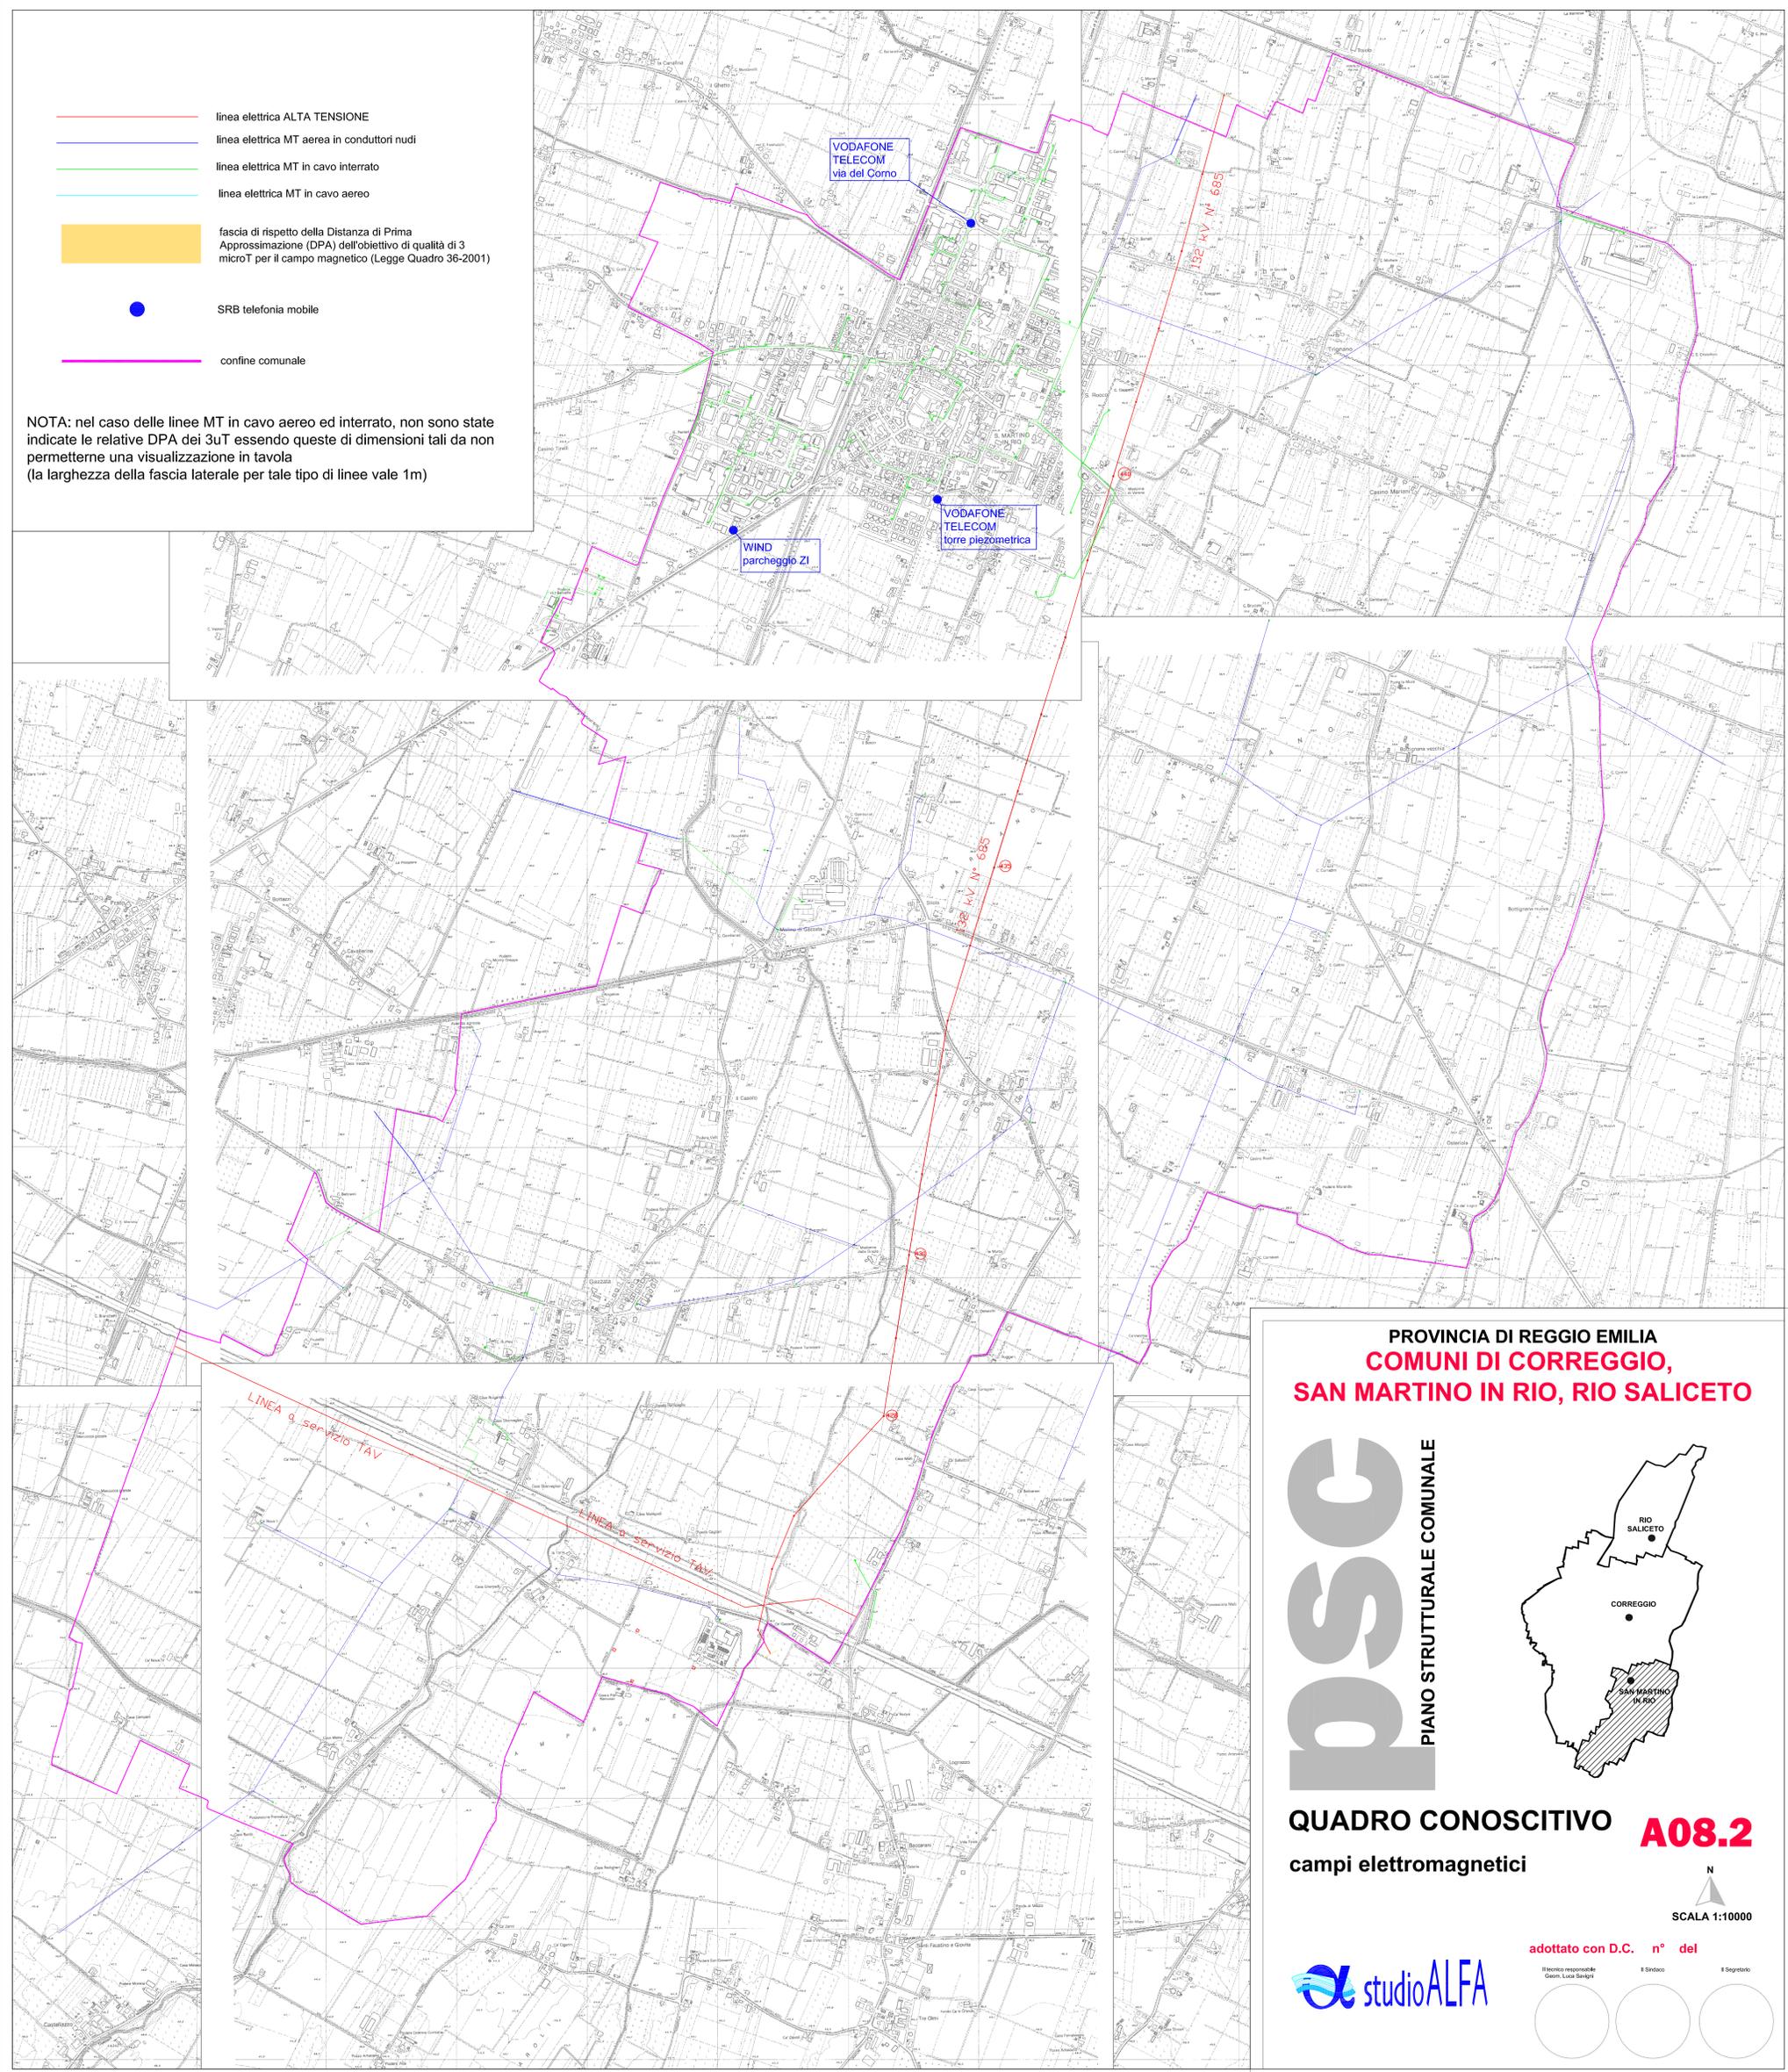

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
**COMUNI DI CORREGGIO,
 SAN MARTINO IN RIO, RIO SALICETO**

OSPC
 PIANO STRUTTURALE COMUNALE

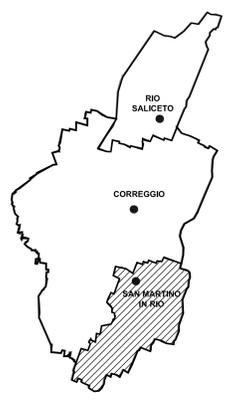

QUADRO CONOSCITIVO A08.2
 campi elettromagnetici

SCALA 1:10000

studioALFA

adottato con D.C. n° del

